

CA Fécamp Caux Littoral Agglomération



Régie d'assainissement collectif de Fécamp

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

Exercice 2024

PREAMBULE

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l'Eau Potable et de l'Assainissement (RPQS) a été instauré par la loi n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Le RPQS est un document produit tous les ans par chaque service d'eau et d'assainissement. C'est un outil de communication entre les élus de la collectivité en charge du service et les abonnés. Ce rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice présenté est préparé conformément à l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr, rubrique « l'Observatoire »

Table des matières

1.	Caractérisation technique du service	4
1.1.	Présentation du territoire desservi.....	4
1.2.	Mode de gestion du service	4
1.3.	Estimation de la population desservie (D201.0).....	5
1.4.	Nombre d'abonnés	6
1.5.	Volumes facturés	7
1.6.	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)	7
1.7.	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert.....	8
1.8.	Ouvrages d'épuration des eaux usées.....	9
1.9.	Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0).....	10
1.10.1	Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration	10
1.10.2	Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration.....	10
2.	Tarifification de l'assainissement et recettes du service	11
2.1.	Modalités de tarifification	11
2.2.	Facture d'assainissement type (D204.0).....	12
2.3.	Recettes.....	14
3.	Indicateurs de performance	15
3.1.	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)	15
3.2.	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)	15
3.3.	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3).....	15
3.4.	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3).....	17
3.5.	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)	18
3.6.	Points noirs du réseau de collecte (P252.2)	18
3.7.	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)	19
3.8.	Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3).....	20
3.9.	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3).....	21
3.10.	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)	21
3.11.	Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)	22
3.12.	Taux de réclamations (P258.1)	22
4.	Financement des investissements	23
4.1.	Montants financiers.....	23
4.2.	Etat de la dette du service	24
4.3.	Amortissements	24
4.4.	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux	24
4.5.	Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	25
5.	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau.....	26
5.1.	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0).....	26
5.2.	Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)	26
6.	Tableau récapitulatif des indicateurs	27

1. Caractérisation technique du service

1.1.

Présentation du territoire desservi



Le service est géré au niveau intercommunal

- Nom de la collectivité : CA Fécamp Caux Littoral Agglomération
- Nom de l'entité de gestion: Régie de l'assainissement collectif de Fécamp
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d'agglomération
- Compétences liées au service :

Oui **Non**

Collecte Oui Non

Transport Oui Non

Dépollution Oui Non

Contrôle de raccordement Oui Non

Elimination des boues produites Oui Non

Et à la demande des propriétaires : Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement Oui Non

Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses Oui Non

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Fécamp
- Existence d'une CCSPL Oui Non
- Existence d'un zonage Oui, date d'approbation* : 2002..... Non
- Existence d'un règlement de service Oui, date d'approbation* : 11 avril 2024 Non

1.2.

Mode de gestion du service



Le service est exploité en Régie (par Régie simple)

* Approbation en assemblée délibérante



1.3.

Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert **18 334** habitants au 31/12/2024 (18 3334 habitants au 31/12/2023).



1.4.

Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.


Le service public d'assainissement collectif dessert **9 646** abonnés au 31/12/2024 (9 640 abonnés au 31/12/2023).
La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune	Nombre total d'abonnés 31/12/2023	Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2024	Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/2024	Nombre total d'abonnés au 31/12/2024	Variation en %
Fécamp	9 474	8 728	747	9 475	+ 0,01% ▲
Saint-Léonard	166	156	15	171	+ 3,01% ▲
Total	9 640	8 884	762	9 646	+ 0,06% ▲

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 9 646.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de **84,54** abonnés/km au 31/12/2024. (83,73 abonnés/km au 31/12/2023).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de **1,9** habitant/abonné au 31/12/2024. (1,9 habitant/abonné au 31/12/2023).

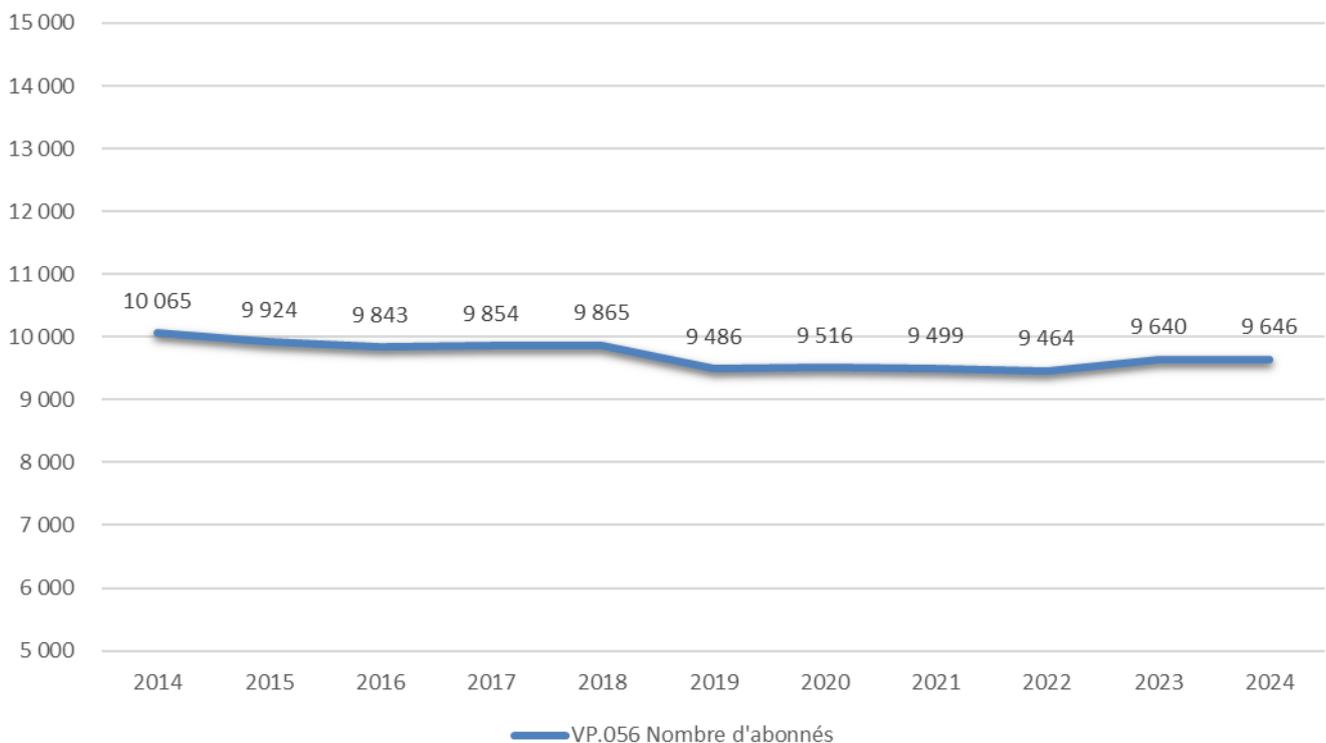


1.5. Volumes facturés



	Volumes facturés en 2023	Volumes facturés en 2024	Variation en %
Total des volumes facturés aux abonnés	759 953 m ³	714 086 m ³	- 6,0% ▼

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

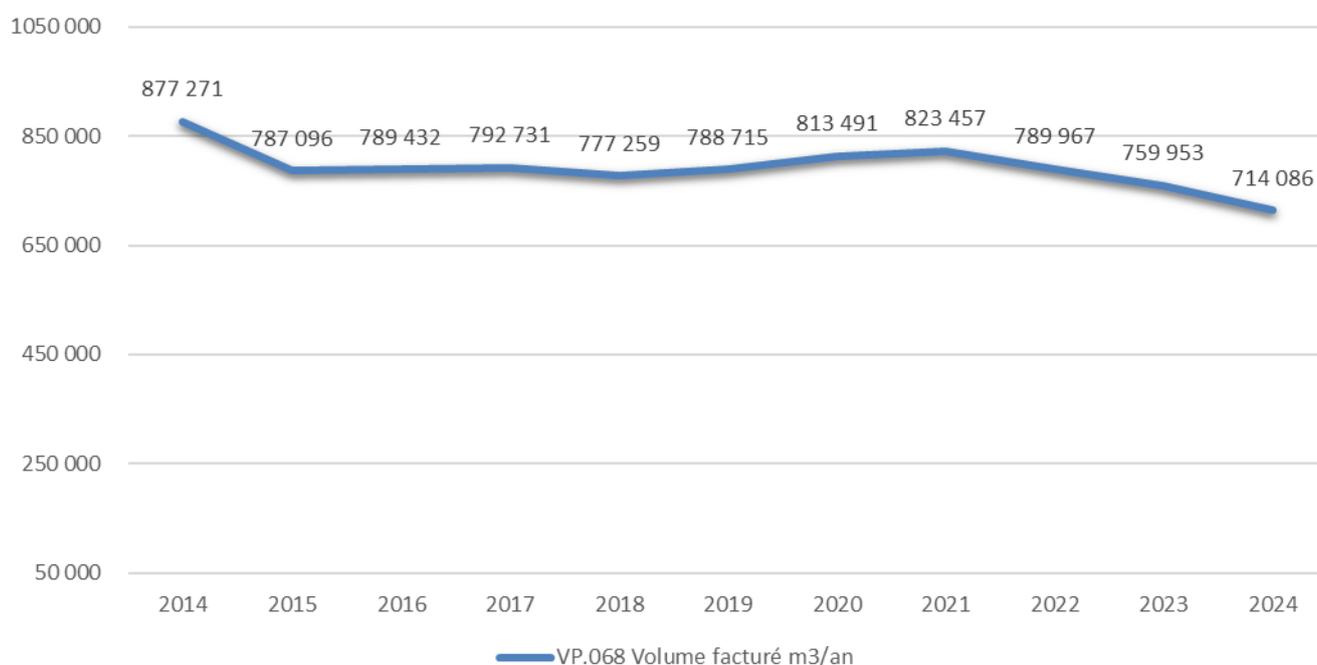

1.6. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)



Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de **6** au 31/12/2024 (6 au 31/12/2023).

1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert



Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 66,93 km de réseau unitaire hors branchements,
- 47,17 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

Soit un linéaire de collecte total de **114,1** km en 2024 (115,13 km au 31/12/2023).

23 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

	Nom	Localisation	Charge	Commentaire
1	DO 02	Rue de la Tour Carrée avant le PR	< 120 kg/j DBO5	
2	DO 03	Rue du Président René Coty angle Quai Vicomté	120 à 600kg/j DBO5	
3	DO 04	Rue du Président René Coty angle Rue Maupas	< 120 kg/j DBO5	
4	DO 05	Rue Vicomté angle Rue de Mer	< 120 kg/j DBO5	
5	DO 07	Place du Panier Fleury Rue du Domaine	< 120 kg/j DBO5	
6	DO 08	Rue Chasse du Puits au niveau des marches	< 120 kg/j DBO5	
7	DO 09	Rue Chasse Barrée angle Boulevard Gambetta	< 120 kg/j DBO5	
8	DO 10	Boulevard de la République angle Rue Camille Albert	120 à 600kg/j DBO5	
9	DO 11	Boulevard de la République Sente SIRH	< 120 kg/j DBO5	
10	DO 12	Sente Bellet angle Quai Guy de Maupassant	< 120 kg/j DBO5	
11	DO 13	Route de Cany	< 120 kg/j DBO5	
12	DO 14bis	Rue de la Grande Ecole angle Rue André Paul Leroux	< 120 kg/j DBO5	
13	DO 16	Rue de l'Hôpital angle Rue Paul Bert	< 120 kg/j DBO5	
14	DO 17	Rue Gustave Couturier angle Rue des Fossés au Roi	< 120 kg/j DBO5	
15	DO 18	Route de Ganzeville angle Sente de la Rivière	< 120 kg/j DBO5	
16	DO 24	Quai Bérigny angle Rue Chasse du Puits	120 à 600kg/j DBO5	
17	DO 19bis	Rue Jean-Louis Leclerc cimetièr	< 120 kg/j DBO5	Création 2024
18	DO 06	Rue des Prés angle Rue du Bois Rosé	< 120 kg/j DBO5	Instrumenté à supprimer
19	DO 20	Rue Jean-Louis Leclerc angle Rue de l'Avalasse	< 120 kg/j DBO5	Instrumenté à supprimer
20	DO 23	Rue Maupas face au n°67	< 120 kg/j DBO5	Instrumenté à supprimer
21	DO 01	Rue de la Plage angle Rue Louis Caron	< 120 kg/j DBO5	Non instrumenté à supprimé
22	DO 15	Rue de l'Inondation près de la rivière	120 à 600kg/j DBO5	Non instrumenté à supprimer
23	DO 22	Rue Herbeuse angle Rue de la Plage	< 120 kg/j DBO5	Non instrumenté à supprimer



1.8.

Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 1 Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assure le traitement des eaux usées.

STEU N°1: STEP FECAMP
Code Sandre de la station : 037625901000

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Boues activées – Boues déshydratées et chaulées par centrifugation		
Date de mise en service	31/12/1991		
Commune d'implantation	Fécamp		
Lieu-dit	Zac de la Vallée		
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	Nominal 37 00 EH – Pointe 45 450 EH		
Nombre d'abonnés raccordés	10 836 (Nombre d'abonnés raccordé – donnée issue du MAS)		
Nombre d'habitants raccordés	20 989 (Population estimée raccordée – donnée issue du MAS)		
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j	Nominal 5 500 m ³ /j – Pointe 12 700 m ³ /j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisation en date du : 11/02/2011 <input type="checkbox"/> Déclaration en date du ...		
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface	
	Nom du milieu récepteur	La Valmont	
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO ₅	25	<input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou	80
DCO	90	<input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou	75
MES	30	<input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou	90
NGL	15 (Conc. Moy. Annuelle)	<input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	
NTK	10 (Conc. Moy. Annuelle)	<input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	
pH	25	<input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	
NH ₄ ⁺		<input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou	
Pt	2 (Conc. Moy. Annuelle)	<input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou	80

⁽¹⁾ EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

1.9. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

1.10.1 Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration



Boues produites entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2023 en tMS	Exercice 2024 en tMS
Total des boues produites	478,2	488,5

1.10.2 Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration



Boues évacuées entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2023 en tMS	Exercice 2024 en tMS
Total des boues évacuées	626,71	656,01

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

2.1. Modalités de tarification



La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2024 et 01/01/2025 sont les suivants :

Tarifs	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025
Part de la collectivité		
Part fixe (€ HT/an)		
Abonnement ⁽¹⁾	52,36 €	54,70 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)		
Prix au m ³	2,45 €/m ³	2,56 €/m³
Taxes et redevances		
Taxes		
Taux de TVA ⁽²⁾	10 %	10 %
Redevances		
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	0,185 €/m ³	-
Performance des systèmes d'Assainissement Collectif (Agence de l'Eau) ⁽³⁾	-	0,0289 €/m³

⁽¹⁾ Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

⁽³⁾ **Au 1^{er} janvier 2025, une nouvelle réforme des redevances des Agences de l'Eau est entrée en vigueur. Cette réforme introduit pour la part collecte et traitement des eaux usées une nouvelle redevance (performance des systèmes d'assainissement collectif) en remplacement de l'ancienne redevance modernisation des réseaux de collecte.**

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 12/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.
- Délibération du 11/04/2024 effective à compter du 01/05/2024 fixant la Participation pour le financement de l'Assainissement Collectif (PFAC).

2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)




Les tarifs applicables au 01/01/2024 et au 01/01/2025 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture type	Au 01/01/2024 en €	Au 01/01/2025 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	52,36	54,70	+ 4,5% ▲
Part proportionnelle	294,00	307,20	+ 4,5% ▲
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	346,36	361,90	+ 4,5% ▲
Taxes et redevances			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	22,20	-	-
Performance des systèmes d'assainissement collectif (Agence de l'Eau)	-	3,47	-
TVA	36,86	36,54	- 0,9% ▼
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³ ⁽¹⁾	59,06	40,01	- 32,3% ▼
Total	405,42 € TTC	401,91 € TTC	- 0,9% ▼
Prix TTC au m³	3,38 € TTC	3,35 € TTC	- 0,9% ▼

(1) L'écart du montant des taxes et redevances entre 2023 et 2024 s'explique par l'application sur les tarifs applicables au 01/01/2025 de la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif en remplacement de la redevance modernisation des réseaux.

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l'abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

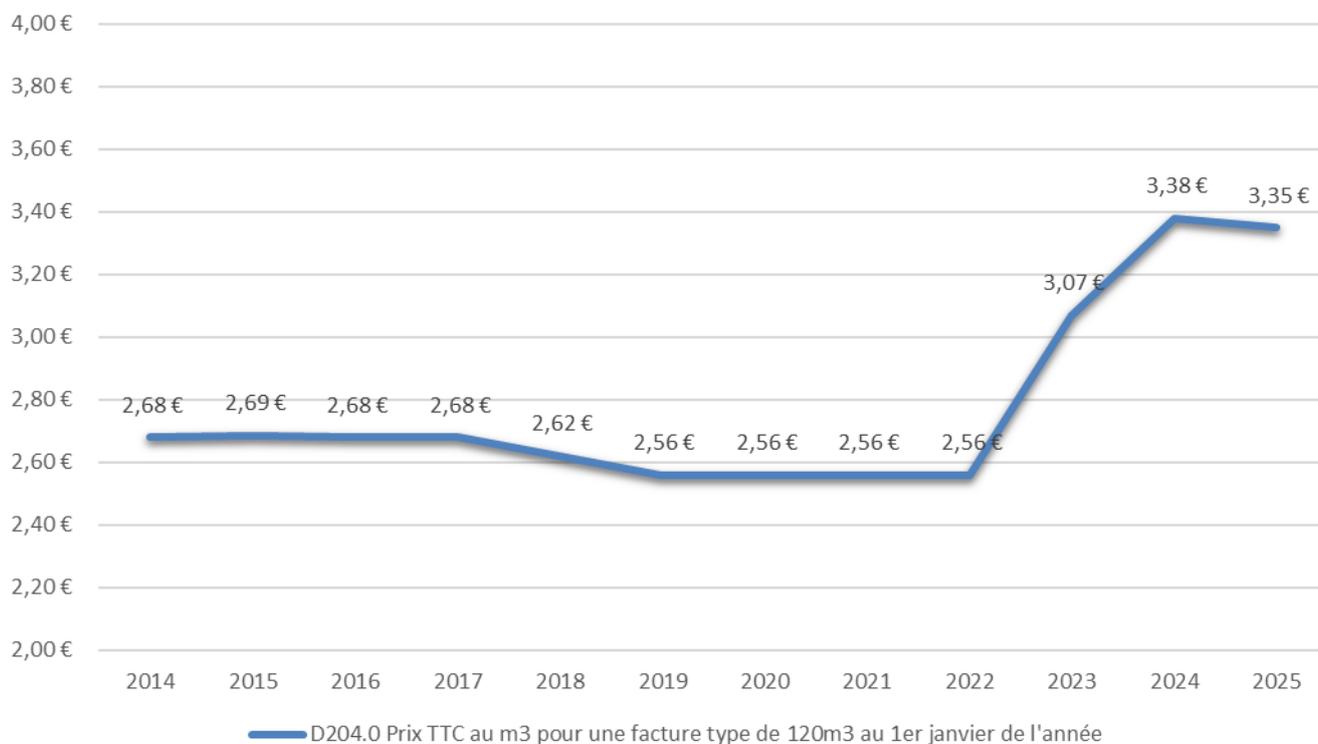

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune de Fécamp	Prix au 01/01/2024 en €/m³	Prix au 01/01/2025 en €/m³
Prix € TTC / m³	3,38 € TTC / m³	3,35 € TTC / m³

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

Hausse significative des prix de l'énergie qui impacte le fonctionnement des installations et la fabrication des produits utilisés pour la potabilisation et l'assainissement, du coût des matières premières pour la fabrication des canalisations...

Les évolutions réglementaires en matière de santé et d'environnement qui pèsent sur les programmes d'investissements qui s'imposent aux collectivités, dans un objectif d'amélioration de la qualité de l'eau distribué et des systèmes d'assainissement.



2.3.

Recettes

Recettes de la collectivité :

Type de recette	Exercice 2023 en € TTC	Exercice 2024 en € TTC	Variation en %
Redevance eaux usées usage domestique	3 220 257,53	2 647 093,57	- 17,8% ▼
Redevance modernisation des réseaux	178 775,17	132 770,33	- 25,7% ▼
Total recettes de facturation	3 399 032,70	2 779 863,90	- 18,2% ▼
Contribution au titre des eaux pluviales	99 068,00	198 135,00	+ 100,0% ▲ ⁽¹⁾
Recettes liées aux travaux – Branchement neuf	33 133,76	63 429,16	+ 91,4% ▲
Total des recettes	3 531 234,46	3 041 428,06	- 13,9% ▼

⁽¹⁾ Transfert en 2023 sur un demi-exercice

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2024 : **3 041 428,06 €** (3 531 234,46 € au 31/12/2023).

3. Indicateurs de performance

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)



Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

Pour l'exercice 2024, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de **98,66%**

Valeur à définir par rapport aux abonnés ANC pour calculer nombre d'abonnés potentiels, donnée non connue et imprécise.

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)



L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	Nombre de points	Valeur	Points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau	Oui : 10 points Non : 0 point	Oui	10
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	Oui : 5 points Non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	Oui	10
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux		Oui	
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		57,9%	
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	10,3%	0
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	0 à 15 points sous conditions ⁽³⁾	6%	0
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	Oui : 10 points Non : 0 point	Oui	10
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	Oui : 10 points Non : 0 point	Oui	10
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux ⁽⁴⁾	Oui : 10 points Non : 0 point	Non	0
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	Oui : 10 points Non : 0 point	Oui	10
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	Oui : 10 points Non : 0 point	Oui	10
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	Oui : 10 points Non : 0 point	Oui	10
TOTAL (indicateur P202.2B)	120	-	25

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est **25** pour l'exercice 2024 (25 pour 2023) **Le Prestataire a lancé un plan d'action.**

3.3. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)



(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

STEU FECAMP		
Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j	Conformité exercice 2023 0 ou 100	Conformité exercice 2024 0 ou 100
1 906,25	100	100

Pour l'exercice 2024, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est **100%** (100% en 2023).

3.4. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)



Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- Le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

STEP FECAMP :

Filières mises en œuvre		tMS
Valorisation agricole	<input type="checkbox"/> Conforme	656,01
	<input type="checkbox"/> Non conforme	0
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		656,01

⁽¹⁾ L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2024, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est **100%** (100% en 2023).

3.5. **Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)**



L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

L'exercice 2023, 0 demandes d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement.

$$\text{taux de débordement des effluents pour 1000 hab} = \frac{\text{nombre de demandes d'indemnisation déposées en vue d'un dédommagement}}{\text{nombre d'habitants desservis}} * 1000$$

Pour l'exercice 2024, le taux de débordement des effluents est de 0 pour 1000 habitants (0 en 2023).

3.6. **Points noirs du réseau de collecte (P252.2)**



Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privées des usagers.

Nombre de points noirs pour l'exercice 2024 : 18

$$\text{nombre de points noirs ramené à 100 km de réseau} = \frac{\text{nombre de points noirs}}{\text{linéaire du réseau de collecte hors branchements}} * 100$$

Pour l'exercice 2024, le nombre de points noirs est de 18, ce qui représente un taux de 16 points noirs par 100 km de réseau (16 en 2023).

Exemple : Quai Guy de Maupassant angle sente Bellet, curage préventif en raison d'un réseau avec une faible pente entraînant de nombreux bouchages sur cette partie du réseau.

3.7. **Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte** **(P253.2)**



Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Année	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire de réseau renouvelé (ml)	790	330	310	240	160
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement collectif	0.35 %	0,33 %	0,31 %	0,24 %	0,32 %

Au cours des 5 dernières exercices, 1,83 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'exercice 2024, le taux moyen de renouvellement des réseaux est **0,32%** (0,24% en 2023).

3.8. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)



(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'autosurveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'autosurveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'autosurveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH selon la formule suivante :

$$\text{conformité des performances des équipements d'épuration} = \frac{\text{nombre de bilans conformes}}{\text{nombre de bilans réalisés}} * 100$$

Pour l'exercice 2024, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants :

STEU de Fécamp

Paramètres	Nombre de bilans réalisés en 2024	Nombre de bilans conformes en 2024	Pourcentage de bilans conformes en 2024
DBO5	26	26	100 %
DCO	52	52	100 %
E coli	24	24	100 %
Enterocoque	24	24	100 %
MES	52	52	100 %
NGL	26	26	100 %
NTK	26	26	100 %
P total	26	26	100 %

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO₅ arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2024, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est **100** (100 en 2023).

3.9. **Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)**



La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est		Exercice 2023	Exercice 2024
+20	VP.158 Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs	Oui	Oui
+ 10	VP.159 Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel	Oui	Oui
+ 20	VP.160 Enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance	Oui	Oui
+ 30	VP.161 mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages)	Oui	Oui
Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus			
+ 10	VP.162 Rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté	Oui	Oui
+ 10	VP.163 Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	Oui	Oui
Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs			
+ 10	VP.164 Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	Non	Non
Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes			
+ 10	VP.165 Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	Oui	Oui

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est **110** (110 en 2023).

3.10. **Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)**



La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

$$\text{durée d'extinction de la dette pour l'année de l'exercice} = \frac{\text{encours de la dette au 31 décembre de l'exercice}}{\text{épargne brute annuelle}}$$

	Exercice 2023	Exercice 2024
Encours de la dette en €	1 765 053,99	2 408 446,63
Epargne brute annuelle en €	304 547	180 093,36
Durée d'extinction de la dette en années	5,8	13 ans et 4 mois

3.11. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)



Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée au 31/12/2024 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement.

$$\text{taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}} * 100$$

	Exercice 2023	Exercice 2024
Montant d'impayés en € TTC au titre de l'année 2023 tel que connu au 31/12/2024	101 931,91 € TTC	86 742,15 €
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année 2023	2 909 646,34 € TTC	3 220 257,53 € TTC
Taux d'impayés en % sur les factures d'assainissement 2023	3,50	2,69 %

3.12. Taux de réclamations (P258.1)



Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues Oui Non

Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : 100

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 3

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'exercice 2024, le taux de réclamations est de **10,678** pour 1000 abonnés (10,8921 pour 1000 abonnés en 2023).

4. Financement des investissements

4.1. *Montants financiers*



Montant financier des travaux réalisés en 2024	Montants en € HT
Extension du réseau d'assainissement du Boulevard de la République	19 942,05 €HT
Mise aux normes réseau d'assainissement rue du Pressoir réhabilitation par chemisage du réseau pluvial	26 321,58 €HT
Rénovation du réseau d'assainissement de la rue Oscar Grindel	179 554,16 €HT
Extension du Réseau d'assainissement de la route du Phare	143 711,01 €HT
Mise aux normes ASS renouvellement des branchements 734 et 736 rue Jean-Louis Leclerc	24 960,48 €HT
Mise en séparatif des secteurs en unitaire rue Rollon et chemin des Ifs, raccordement de grilles et avaloirs au réseau pluvial. Comprend le montant des contrôles ASS	24 763,64 €HT
Dévoisement de la canalisation ASS à la suite de l'éboulement de la falaise avenue du Bois Rosée et avenue des Peupliers	16 629,76 €HT
Extension du réseau assainissement rue Victor Schoelcher	27 879,52 €HT
Travaux de dévoiement de réseaux AEP du cimetière - Création de réseau d'assainissement séparatif rue du Val aux Clercs et rue Jean Louis Leclerc -Gestion EP du Cimetière. Comprend le montant des contrôles ASS	98 829,35 €HT
Renouvellement de tampons assainissement - Diverses rues de Fécamp	55 582,27 €HT
Construction poste de refoulement et bassin de stockage restitution BSR (part du projet financé en 2024)	1 040 821,90 € HT
Refonte du collecteur assainissement à l'amont du PRBSR rue du Précieux Sang	
Total	1 634 035,24 € HT

	Exercice 2024
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	1 634 035,24 € HT
Montants des subventions en €	363 801,66 € HT
Montants des contributions du budget général en €	-

4.2. **Etat de la dette du service**



L'état de la dette au 31 décembre 2024 fait apparaître les valeurs suivantes :

		Exercice 2023	Exercice 2024
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		1 765 053,99	2 408 446,63
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital (1641+81)	304 547,00	186 745,28
	en intérêts (66111)	11 354,16	6 651,92

4.3. **Amortissements**



Pour l'exercice 2024, la dotation aux amortissements a été de 235 248,02 € (230 536,97 € en 2023).

4.4. **Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux**



Projets à l'étude	Montants prévisionnels en €
Travaux de mise en conformité du système d'assainissement et renouvellement de la canalisation en eau potable secteur Quai Bérigny.	900 000 €

4.5. **Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice**



Programmes annuels de travaux adoptés	Année prévisionnelle de réalisation	Montants prévisionnels en €
Extension du Réseau d'assainissement de l'avenue des Peupliers	2025	84 093,36 €HT
Extension du Réseau d'assainissement de la rue Queue de Renard	2025	310 600 €HT
Renouvellement de tampons assainissement - Diverses rues de Fécamp	2025	50 000 €HT
Mise aux normes ASS - Pose de boîte en limite de propriété pour mise en conformité de branchements assainissement Diverses rues de Fécamp	2025	100 000 €HT
Mise en séparatif du réseaux ASS de la rue Herbeuse	2026	265 000 €HT
Total		809 693,36 € HT

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1. *Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)*



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- Les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- Les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2024, le service a reçu **15** demandes d'abandon de créance et en a accordé **15**. 2184,16€ ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0008€/m³ pour l'année 2024 (0,0045 €/m³ en 2022).

5.2. *Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)*



Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Bénéficiaire	Montant en €

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Valeur 2023	Valeur 2024
Indicateurs descriptifs des services			
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	18 334	18 334
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	6	6
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]	478,2	488,5
D204.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	3,38	3,35
Indicateurs de performance			
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	98,50%	98,66
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points]	25	25
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100%
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100%	100 %
P154.0	Taux d'impayé sur les factures de l'année précédente (%)	3,91 %	2,69 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100 %	100 %
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel	110	110
P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0,0134	0,008